

| | Modelltyp | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|----------|
| | S | M | L | XL | XL (MTW) |
| H (mm) | 1385 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| B (mm) | 594 | 594 | 894 | 1194 | 1194 |
| T (mm) | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| T1 (mm) | 1100 | 1100 | 990 | 1140 | 1140 |
| Türen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Leergewicht (kg) | 230 | 320 | 410 | 540 | 550 |
| Schrankinnenvolumen (m ³) | 0,28 | 0,43 | 0,69 | 0,95 | 0,95 |
| PSU Typ | I | I | I | I | II |

AA: Auflastadapter
 Details siehe separate Betriebsanleitung und Maßblatt
 MTW: Mitteltrennwand
 PSU: Power Supply Unit, Typ I ca. 450 x 315 x 155 (BxTxH)
 Typ II ca. 600 x 315 x 155 (BxTxH)
 RD: Rohrdurchführung


| PSU Daten Anschluss | |
|--------------------------|----------------------|
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Absicherung | 16 A |
| Steckertyp | 16 A CEE - L+N+PE 6h |
| Netzanschluss-Kabellänge | ca. 3m |

Stecker PSU




Außenmaße

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. | Benennung: BATTERY station Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügel(tür)en | | |
| | Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 1 von 4 | |
| Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein | Revision: 05 | Datum: 2019-04-08 | |
| | | | |

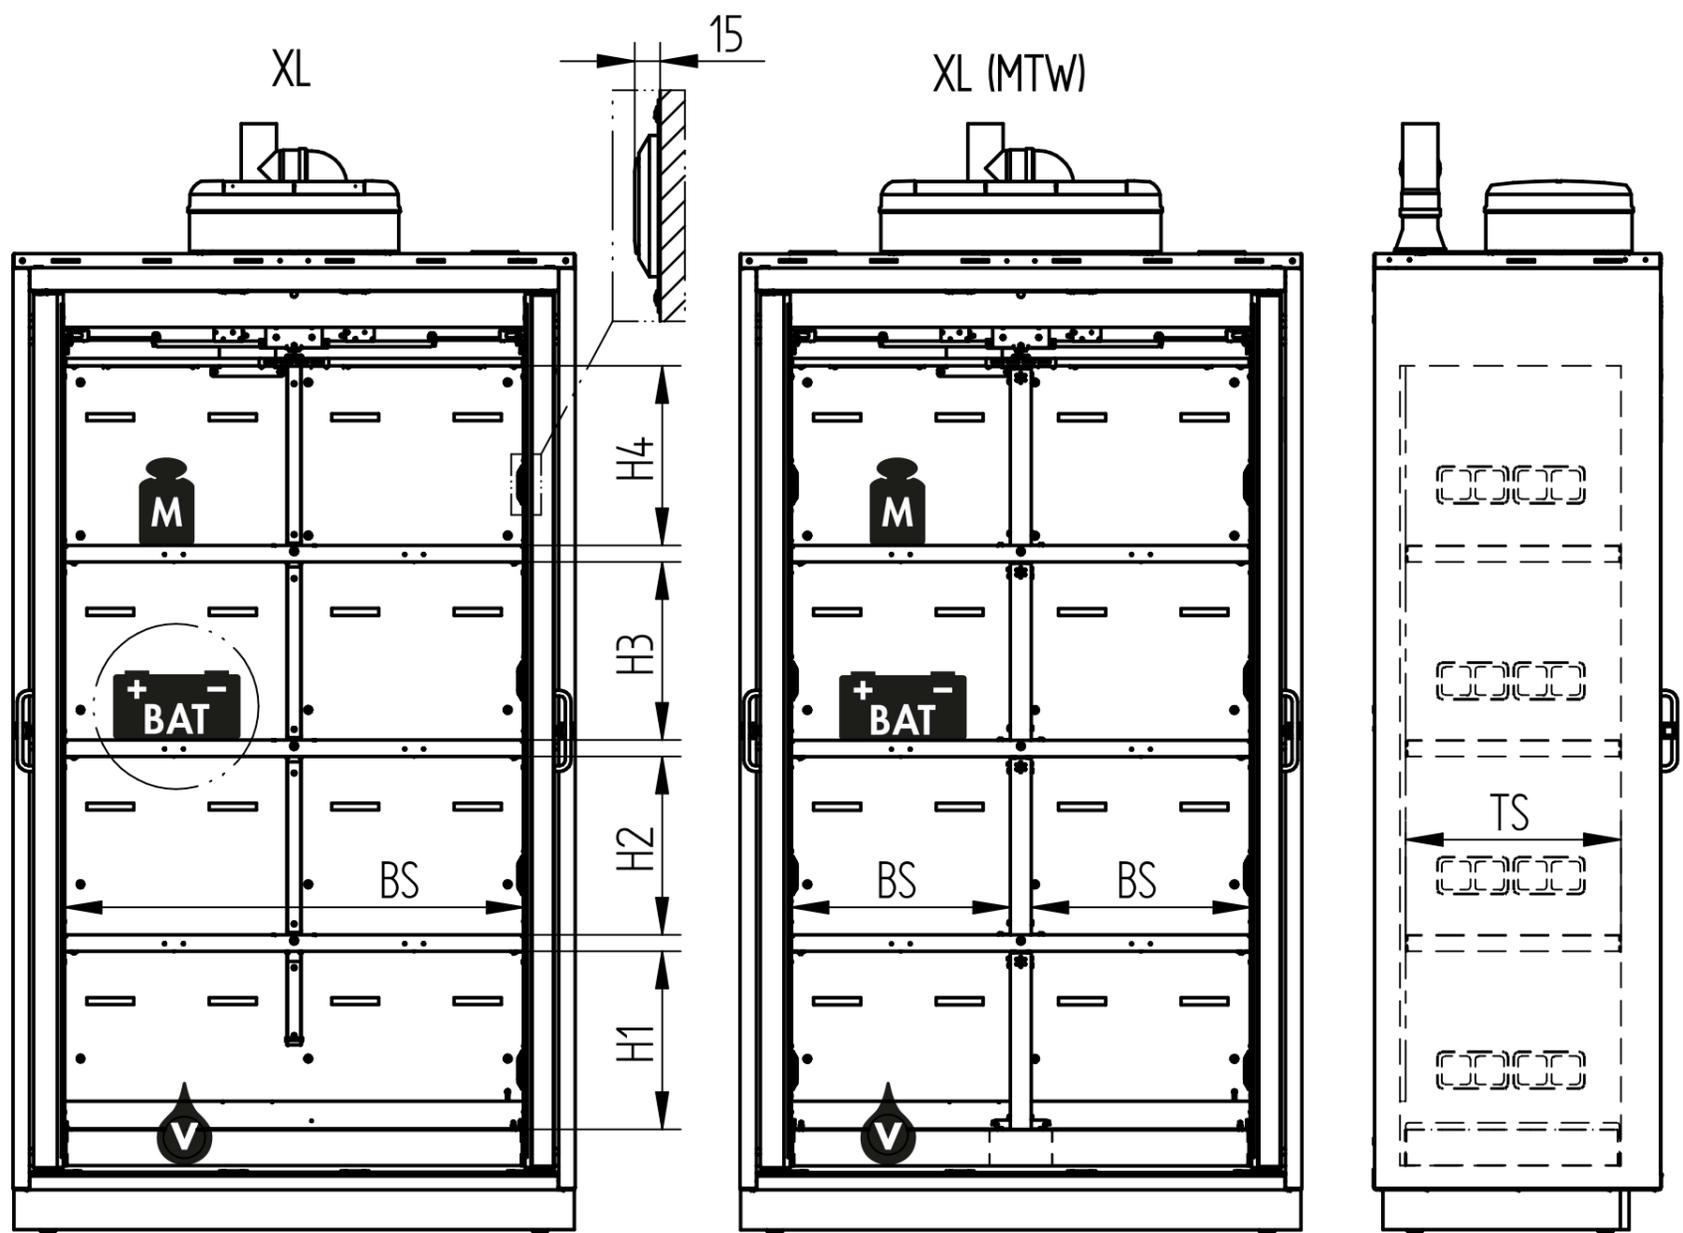

| | Modelltyp | | | | |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| | S | M | L | XL | XL (MTW) |
| BS (mm) | 375 | 375 | 675 | 975 | 2x 465 |
| TS (mm) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| M (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Zuladung (kg) | 240 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| V (l) | 11 | 11 | 22 | 33 | 33 |
| K (Ah) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Anzahl Lagerebenen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Lagerbereiche | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |


- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Lagerebene (gleichmäßig verteilt)
- V: max. Auffangvolumen
- MTW: Mitteltrennwand
- BAT: Batterie - kann aus mehreren Lithium-Ionen Zellen (K) bestehen
- K: Höchstkapazität der größten einzelnen Lithium-Ionen Zelle



| max. Einstellhöhe (mm) | | Modelltyp | |
|------------------------|----|-----------|--------------------|
| | | S | M, L, XL, XL (MTW) |
| Lagerebenen | H1 | 297 | 378 |
| | H2 | 297 | 378 |
| | H3 | --- | 378 |
| | H4 | 299 | 381 |

| PSU Daten Versorgung | |
|------------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Absicherung pro Lagerbereich | 10 A |
| Anzahl Steckdosen pro Lagerbereich | 4 |
| Steckdosen für Steckertyp | Typ C (CEE 7/16) Typ C (CEE 7/17) Typ F (CEE 7/4) Typ E+F (CEE 7/7) |

Steckdosen

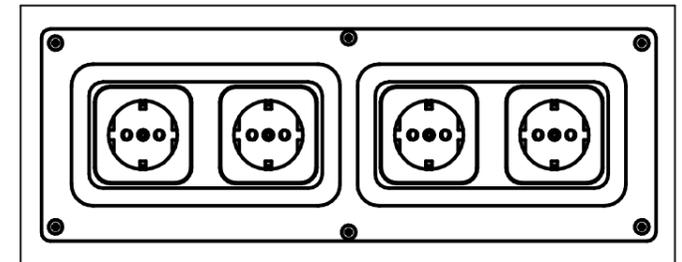

Innenmaße


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: **BATTERY station**
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren

Zeichnungsnummer: **D00100089** Blatt: 2 von 4

Revision: 05 Datum: 2019-04-08


Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

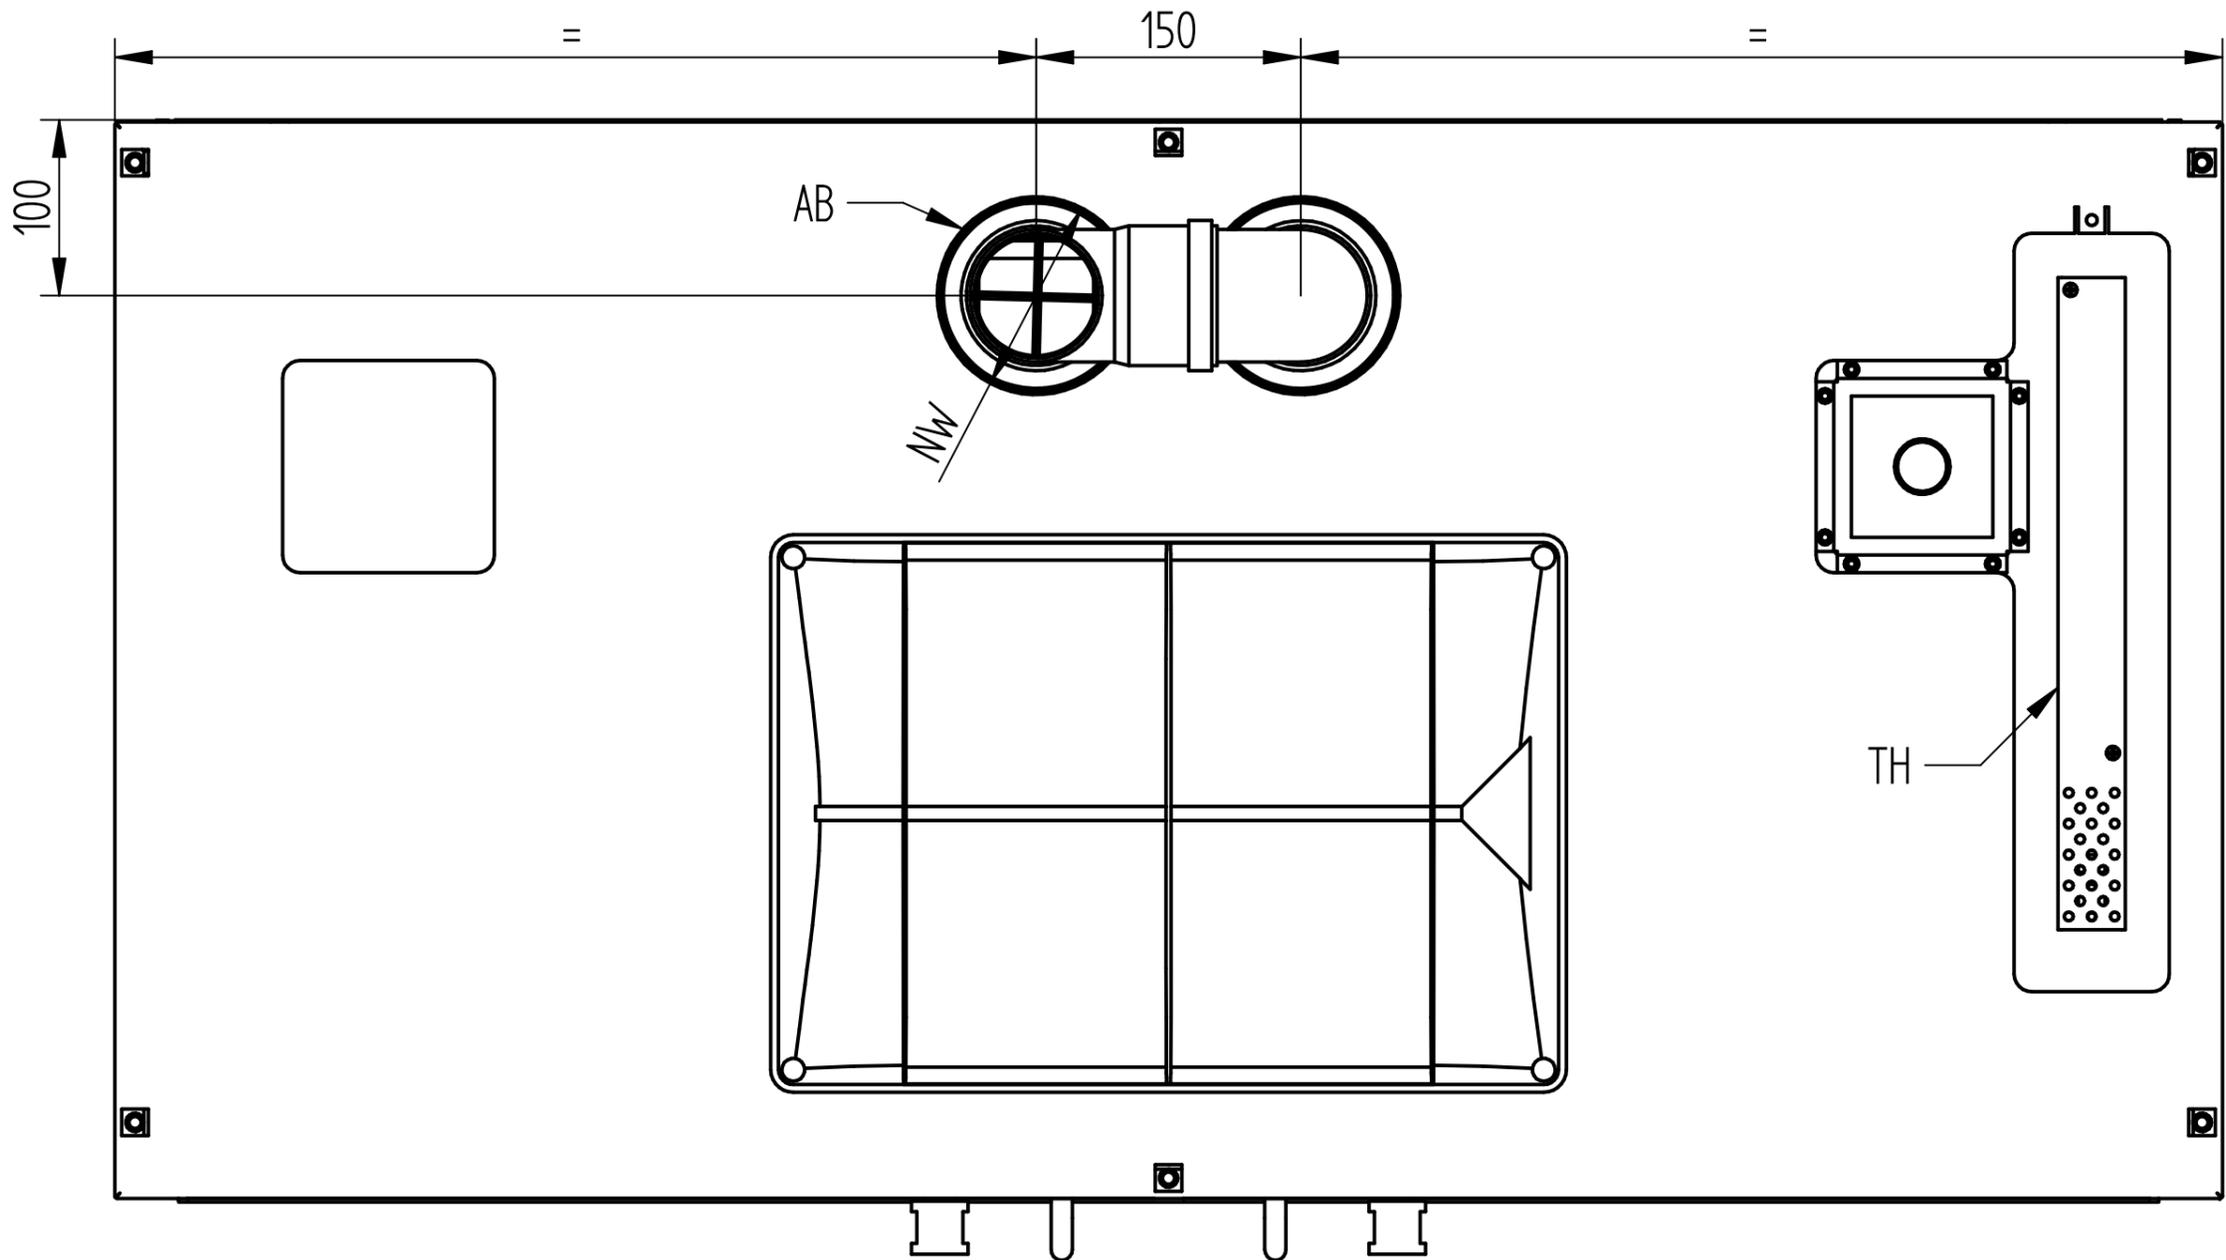

NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. | Benennung: BATTERY station Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en) | | |
| | Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 3 von 4 | |
| Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein | Revision: 05 | Datum: 2019-04-08 | |
| | | | |

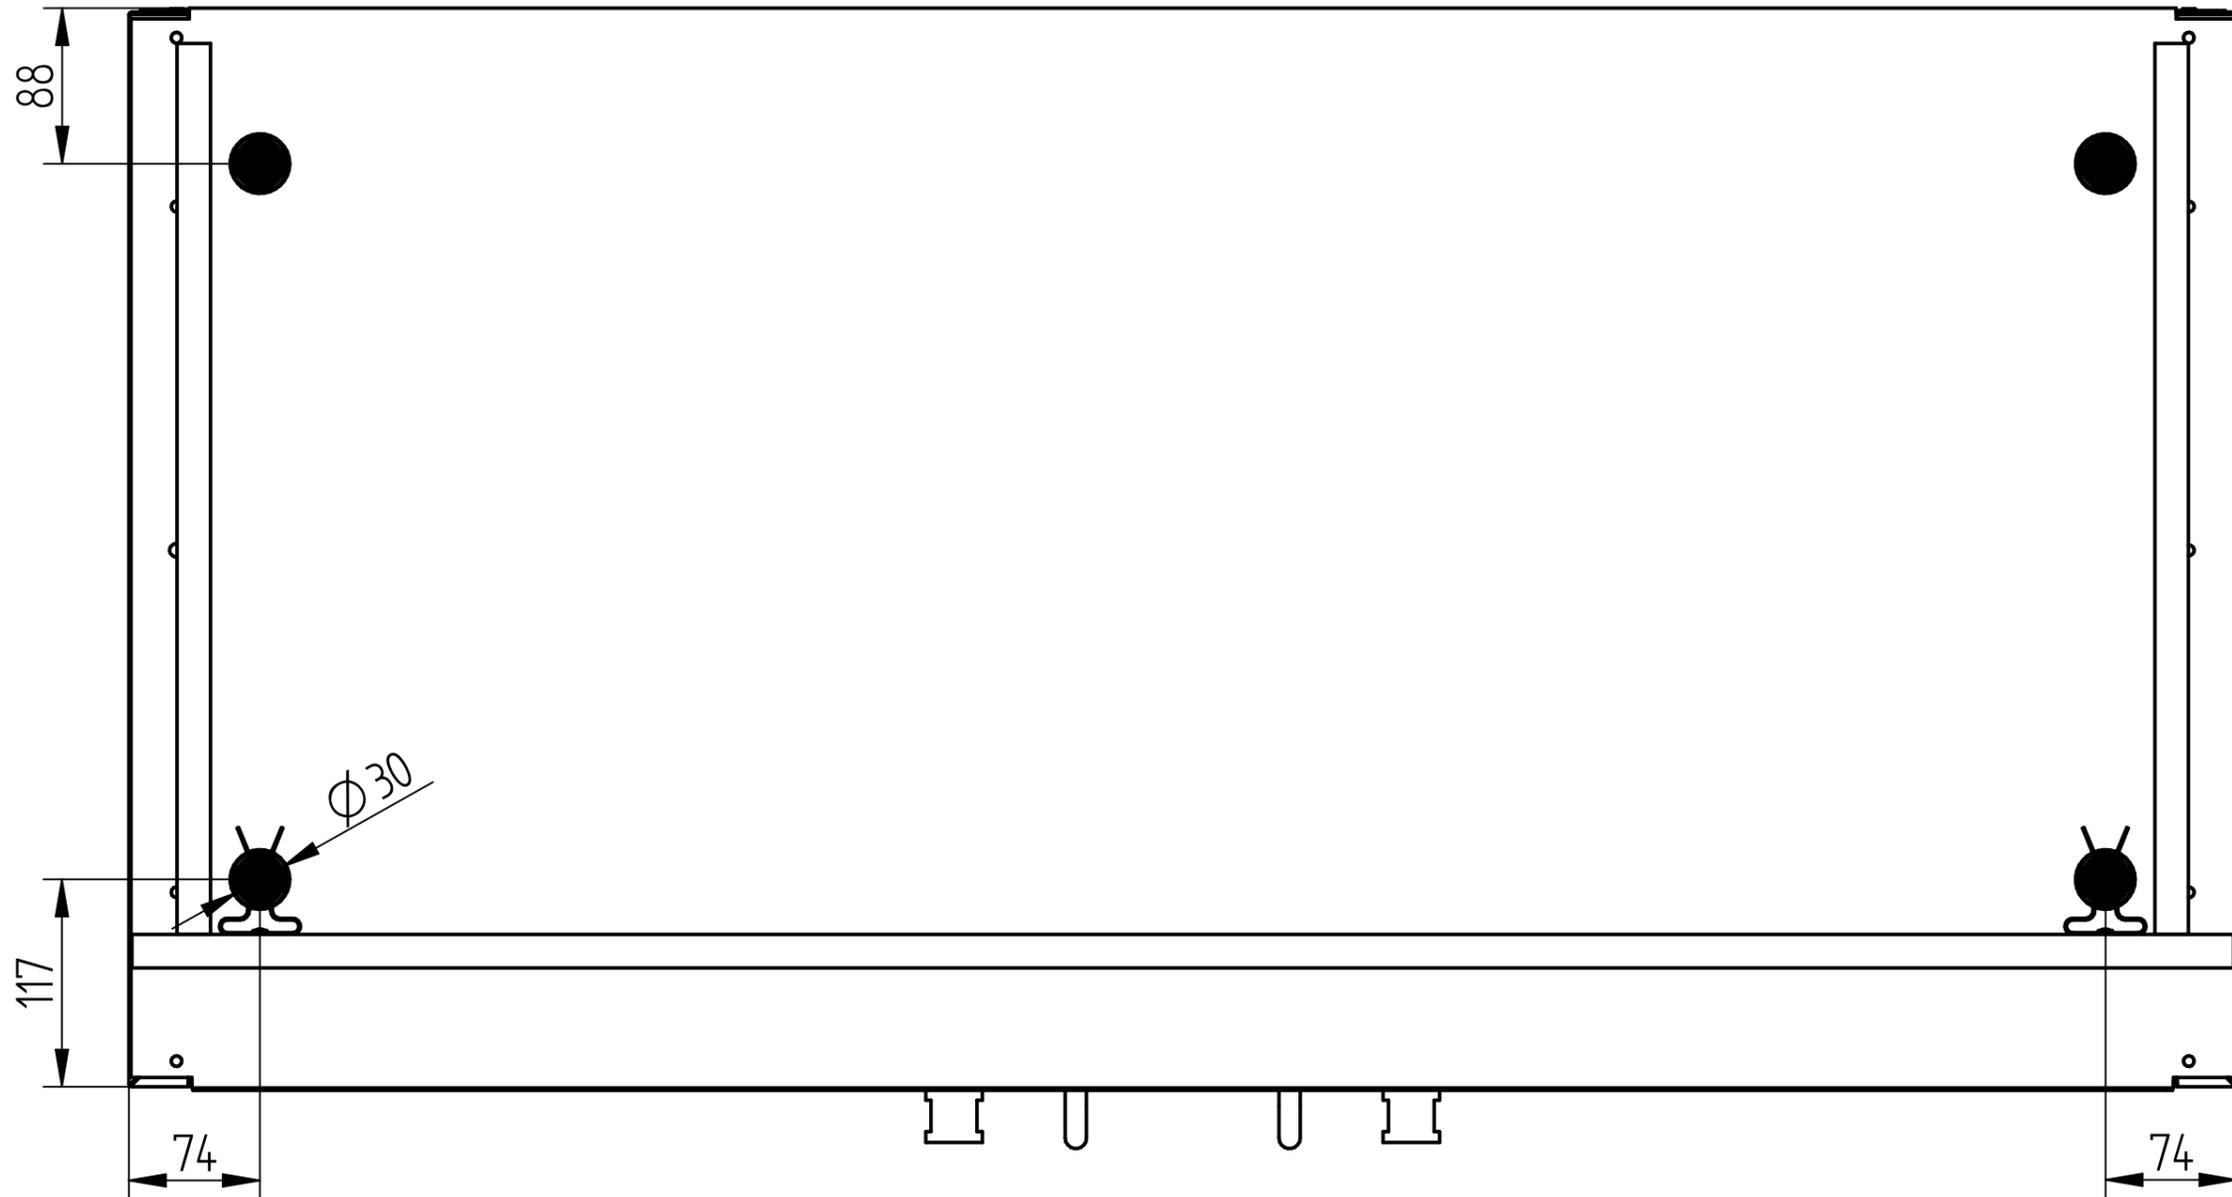

● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. | Benennung: BATTERY station Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en) | |  |
| | Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 4 von 4 | |
| Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein | Revision: 05 | Datum: 2019-04-08 |  |